



Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

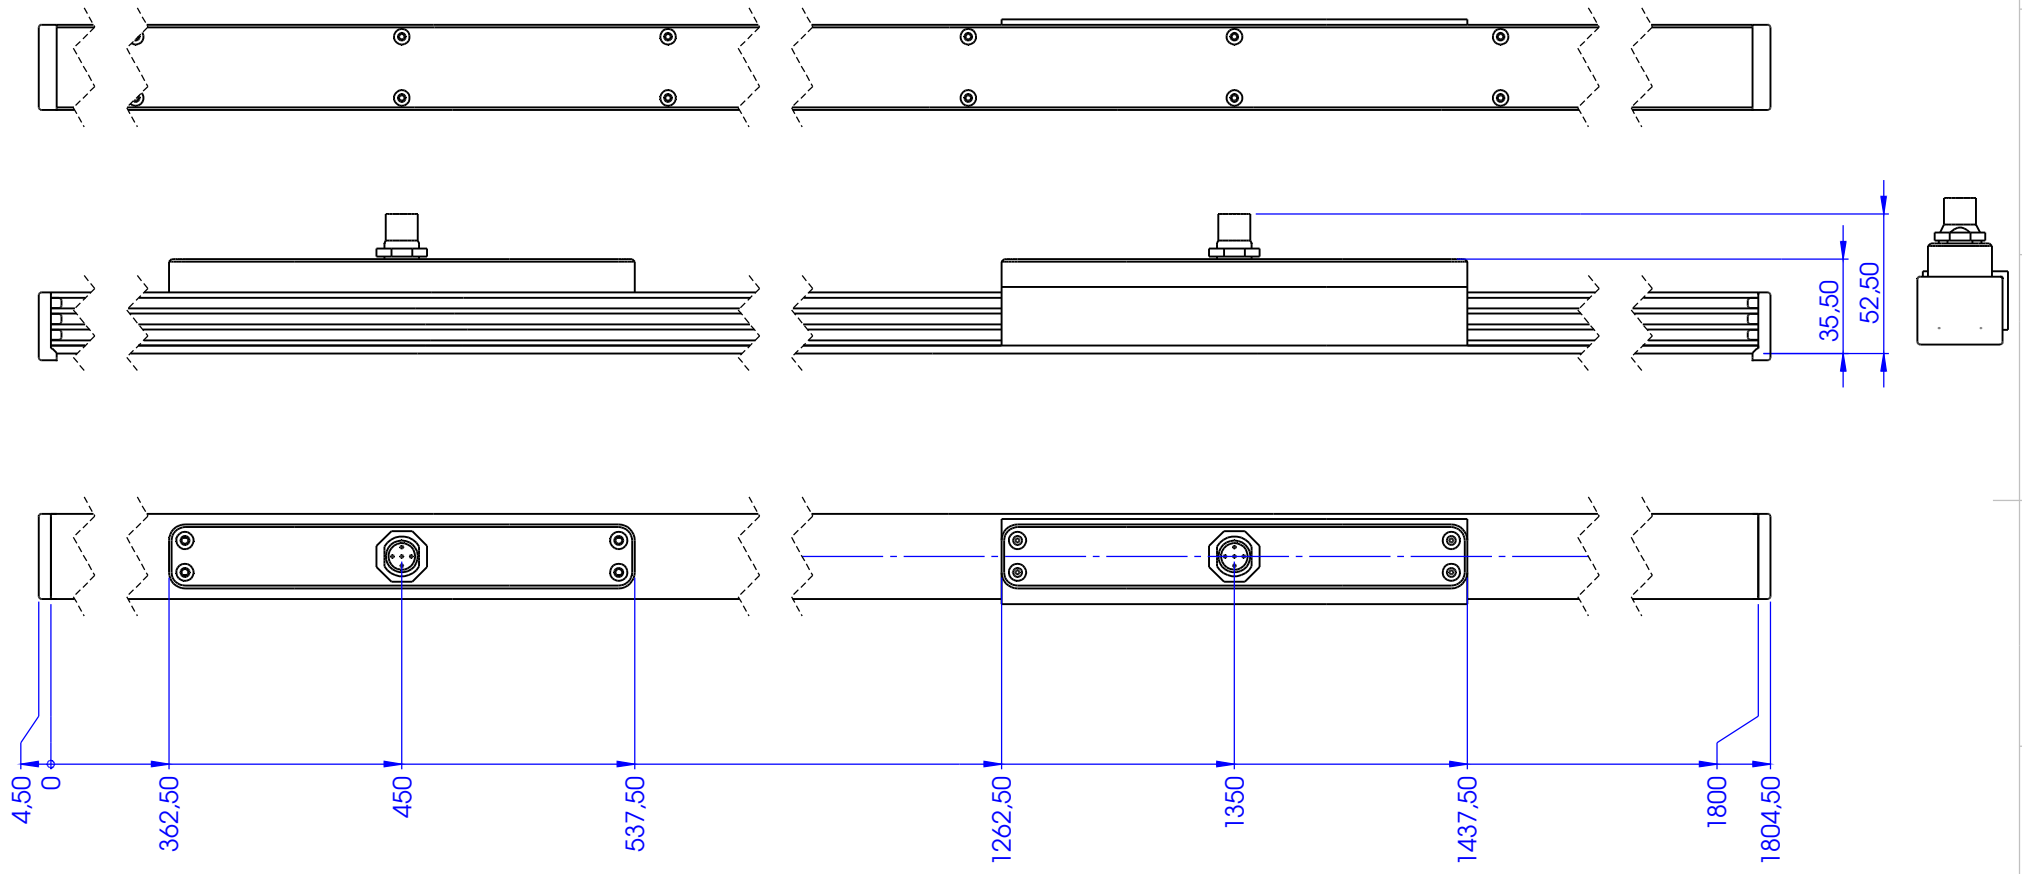

 MBI Imaging GmbH Neuer Hötligbaum 15 D-22143 Hamburg		Allgemein-toleranzen DIN ISO 2768-m		Maßstab: 1:2		Gewicht:		
		Datum Name Bearb. 19.08.19 F.Lorenz Gepr. 19.08.19 F.Lorenz		BLdflex-02180 Baugruppe				
01584.00								Blatt 1/2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Verzeichnis: Z:\53 Zeichnungen\01 Einzelteile, Baugruppen\01584.00 BLdflex-02180 Baugruppe.SLDDRW				DIN A3